



212716344152
有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2023YS107005



产品名称: 生活饮用水
受检单位: 侯家供水站
检验类别: 委托检验
报告日期: 2023.03.27

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司




陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司


检验报告

No: SDEK2023YS107005


第1页 共3页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市经开区疾病预防控制中心
样品状态	完好,符合检验要求	受检单位	侯家供水站
样品数量	2.5L/桶+500mL×2瓶+250mL/灭菌袋	采样地点	站内水龙头
委托日期	2023.03.21	水样类型	出厂水
检验日期	2023.03.21~03.27	采样人	杨力
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2023YS107005
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、硒、氟化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷共39项。		
检验结论	<p>经检验,该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期: 2023年03月27日</p> </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次样负责。		


批准:

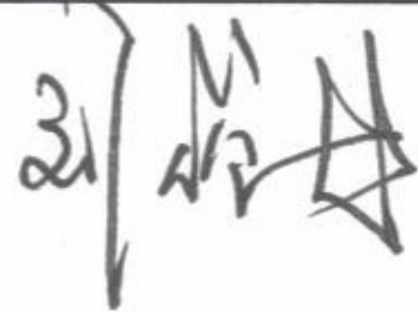

审核:

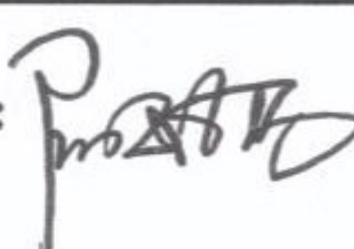

主检:

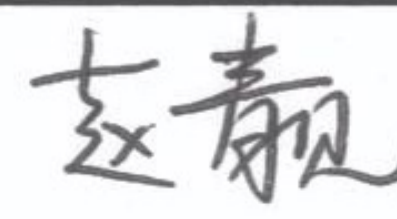

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS107005

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	10	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.62	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.00	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	146.6	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.024	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	0.22	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.105	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	<0.00009	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.0008	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	117.1	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	9.70	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	540	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.91	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
18	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
19	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS107005

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
20	氟化物	mg/L	≤1.0	0.53	合格
21	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
22	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.0100	合格
23	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
24	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
25	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
26	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00011	合格
27	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<0.00009	合格
28	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	<0.50	合格
29	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	0.42	合格
30	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.059	合格
31	总β放射性	Bq/L	≤1.0	0.137	合格
32	菌落总数	cfu/ml	≤100	13	合格
33	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
35	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
36	氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	0.3~4	0.36	合格
37	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.0003	合格
38	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.001	合格
39	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.006	合格





检 验 报 告

No: SDEK2023YS107006

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 辛市供水站
检验类别: 委托检验
报告日期: 2023.03.27

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2023YS107006

第1页 共3页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市经开区疾病预防控制中心
样品状态	完好,符合检验要求	受检单位	辛市供水站
样品数量	2.5L/桶+500mL×2瓶+250mL/灭菌袋	采样地点	站内水龙头
委托日期	2023.03.21	水样类型	出厂水
检验日期	2023.03.21~03.27	采样人	杨力
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2023YS107006
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、硒、氟化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷共39项。		
检验结论	<p>经检验,该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验检测专用章) 签发日期: 2023年03月27日</p> </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次样负责。		

批准:

刘峰

审核:

陈加

主检:

赵翀

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS107006

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	6	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.43	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.12	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	202.2	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.086	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.01470	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00034	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.0008	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	44.53	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	38.82	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	350	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.30	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
18	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
19	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS107006

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
20	氟化物	mg/L	≤1.0	0.44	合格
21	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
22	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00092	合格
23	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
24	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
25	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
26	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00011	合格
27	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<0.00009	合格
28	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	4.90	合格
29	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	<0.02	合格
30	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.052	合格
31	总β放射性	Bq/L	≤1.0	0.106	合格
32	菌落总数	cfu/ml	≤100	18	合格
33	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
35	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
36	氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	0.3~4	0.41	合格
37	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.0003	合格
38	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.001	合格
39	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.006	合格

